

Saia PCD3 Series PLC

人机默认值


通讯速率：9600, 8, Even, 1

控制器站号：0 ([1](#))


控制区/状态区：R1 / R10

控制器接线的说明

a. RS-485(2-Wire) (DOP-A/AE/AS 系列适用)

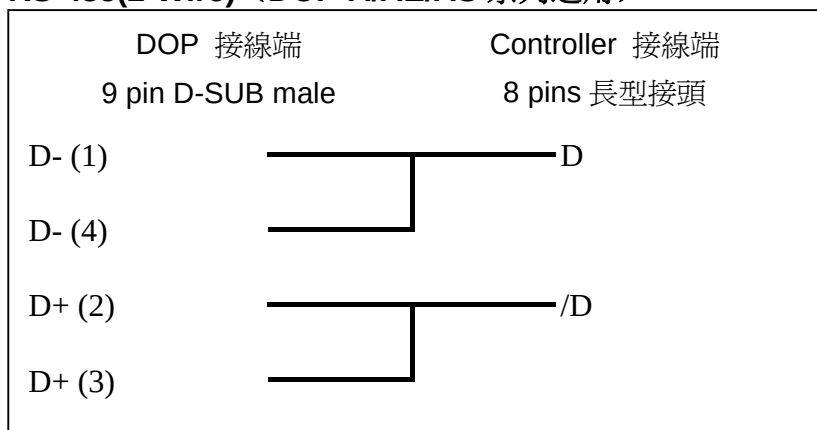

b. RS-485(2-Wire) (DOP-B 系列适用)

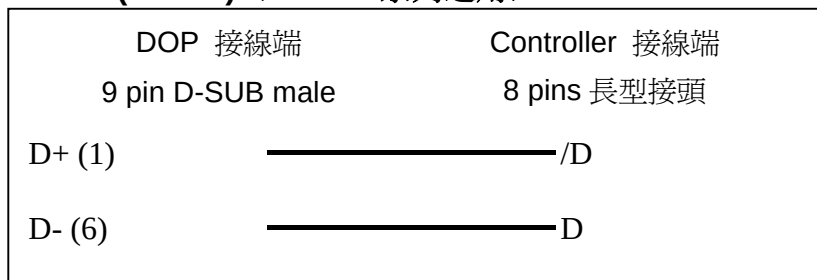

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input	In	I0 – I8191	Word	2
Output	On	O0 – O8191	Word	2
Flag	Fn	F0 – F8191	Word	2
Register	Rn	R0 – R16383	Double Word	

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Data Block	DB m.n	DB 0.0 – DB 255.16383	Double Word	
Timer	T n	T 0 – T 1599	Double Word	
Counter	C n	C 0 – C 1599	Double Word	
Text	X n	X 0 – X 8191	256 Bytes	

a. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Input	I n	I 0 – I 8191	
Output	O n	O 0 – O 8191	
Flag	F n	F 0 – F 8191	
Register	R n.b	R 0.0 – R 16383.31	
Data Block	DB m.n.b	DB 0.0.0 – DB 255.16383.31	

 NOTE

注1 255 为广播站号。

注2 元件地址必须是 16 的倍数。